




## ウォーターベスト ガス管 中間用 K W A Sシリーズ取付要領

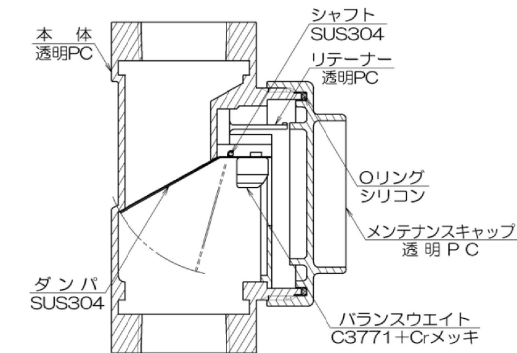

- ① KWA25 (25A用,管用テーパねじR1)
- ② KWA32 (32A用,管用テーパねじR1 ¼)
- ③ KWA40 (40A用,管用テーパねじR1 ½)
- ④ KWA50 (50A用,管用テーパねじR2)

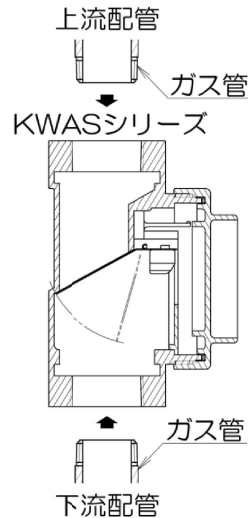

- 本品は縦排水管（ガス管）の中間に取り付ける商品です。
- 取り付け時はキャップが前面に来るよう設置して下さい。清掃がし易くなります。
- ガス管等の管用おねじにねじ込みでウォーターベスト本体を接続します。
- 設置後にキャップが強く締まっている事を確認して下さい。

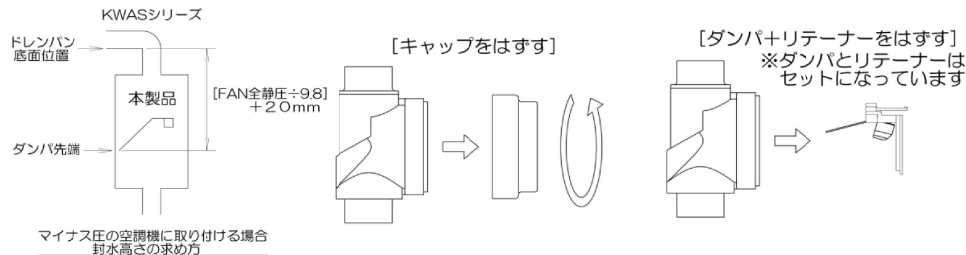

- キャップを反時計方向に回転してキャップを外します。
- この時、本体を押さえて配管に力が加わらないように注意して下さい。  
(本体割れの原因になります。)
- ダンパ+リテーナーのつまみを引き出して清掃して下さい。
- 本体内部に蓄積した水垢、ゴミをブラシ等で清掃して下さい。
- 止水用Oリングを清掃して下さい。
- 清掃が完了したら、ダンパを戻して本体を押さえながらキャップを締めて下さい。  
(必ず最後までキャップが締め込まれている事を確認して下さい。)
- 配管、本体に異常がない事を確認して下さい。
- 許容耐圧は0.5MPaです。

## ウォーターベスト 警告・設計上の注意事項

- ⊘ 本品はメンテナンス（点検・清掃）を必要とします。周囲にメンテナンススペースを取って下さい。
- ⊘ 本品は樹脂製です。火のそば、衝撃を受ける場所、歪が掛かる場所での保存、使用はできません。  
樹脂に有害な化学薬品が流入する環境下では使用できません。
- ⊘ 本品は完全に液体、気体を封じる物ではありません。  
使用に際し下流から有害な液体・気体の発生場所での使用はできません。
- ⊘ 本品に繰り返し熱衝撃を与えないで下さい。配管部材との熱膨張差により破損する可能性があります。
- ⊘ 本品に固体及び粘性の高い物質を流さないで下さい。動作不良を起す原因になります。
- ⊘ 水没した状況での使用はできません。
- ⊘ 本品を改造しての使用はしないで下さい。
- ⊘ ガス管に取り付ける場合、手締めで取り付けして下さい。  
工具で取り付けると本品が割れる可能性があります。
- ⊘ 空調機ドレン排水に使用する場合各空調機ごとに個々に取り付けして下さい。
- ⊘ 空調機等静圧を有する機器のドレン排水に使用の場合はウォーターベストのダンパ先端からドレンパン底面間に封水高さ（[FAN全静圧+9.8]+20mm※以上）を取って下さい。  
（K W Y 6 5 ~ 1 0 0 及びK W Cシリーズは※+40mm以上取って下さい。）
- ⊘ K W, K W A, K W Y, K W S, K W A Sシリーズ（K W, K W A口径25~50）の耐熱温度は70℃（K W 65以上は60℃、K W A 65以上は90℃）です。
- ⊘ 軟質塩化ビニルを接触させたり、軟質塩化ビニル管の下流に設置しないで下さい。  
軟質塩化ビニル管に含まれる可塑剤の影響を受けて亀裂を生じることがあります。
- ⚠ 本品に付着物が発見された時には、速やかに清掃し付着物を除去して下さい。
- ⚠ 連続した排水に使用した場合、臭気・ガス等が逆流する事があります。
- ⚠ 接続方向が決まっておりますので、上流側・下流側を正しい向きに接続して下さい。
- ⚠ K W Y, K W Cシリーズ以外は垂直に取り付けて下さい。  
傾けた状態、横向きに取り付ける事はできません。
- ⚠ K W, K W A, K W Y, K W C, K W S, K W A S, K W P, K W A Pシリーズ（中間取り付けタイプ）を取り付ける場合、上下配管のずれは±1mm以下で配管して下さい。
- ⚠ 高温の排水による火傷にご注意下さい。
- ⚠ ダンパ取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
- ⚠ 空調機等のドレン排水に使用する場合に雑排水桝、汚水桝等に直接排水すると臭気・ガスが上がる事が有りますので間接排水を推奨します。
- ⚠ 中間取り付けタイプは取り付けに際し、前後に配管支持を設けて下さい。
- ⚠ 長時間使用しない場合はダンパの作動を点検確認して下さい。
- ⚠ 本品の清掃の際、ダンパの可動部及びシャフト可動部等を曲げないで下さい。
- ⚠ ガス管接続時にシールテープを使用して下さい。
- ⚠ 中間取り付けタイプは、封水高20mmを長時間保持しない場合があります。