

ウォーターベスト®



弁部分が汚れたら取り外して掃除も簡単！
交換用部品のみでのお取り扱いもございます。

WATER BEST K W Y / K W C 2 5

お問い合わせの多かった VP25 用が登場しました！

1

横引き塩ビ用

通 常…K W Y
結露防止…K W C

2

掃除口付き


カンタンお掃除

3

全静圧 -1,000Pa まで

空調機の排水にも対応

特注品で高静圧やプラス圧にも対応！

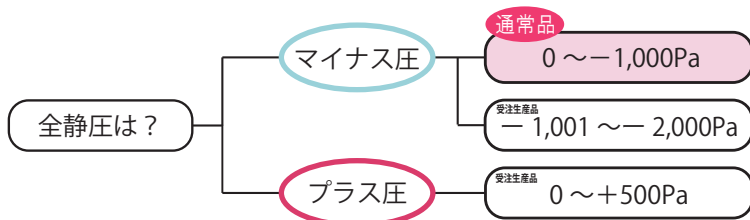


※必ず空調機的全静圧で選定して下さい

	K W Y 2 5	K W C 2 5
設置場所	塩ビ管 (VP) ・ 中間 / 管末	
全静圧	-1000 P a まで対応	
耐熱温度	70°C	110°C
許容耐圧	無圧	0.5MPa
材 質	本体・キャップ	K W Y : ABS
	リテーナー	K W C : PC
	ダンパー	SUS304
	バランスウエイト	C3771+Crメッキ

ホームページ


お問い合わせ



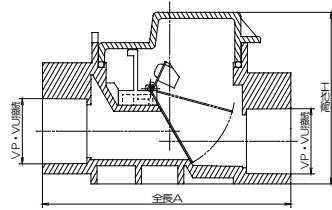

KWY

型番	対応配管	キャップ(mm)	高さH(mm)	全長A(mm)
NEW KWY25	VP25	φ 70.5	85	123
KWY30	VP30	φ 70.5	85	123
KWY40	VP/VU40	φ 70.5	85	119
KWY50	VP/VU50	φ 56.8	98.5	140
KWY65	VP/VU65	φ 151	192.5	266
KWY75	VP/VU75	φ 151	192.5	266
KWY100	VP/VU100	φ 151	192.5	260

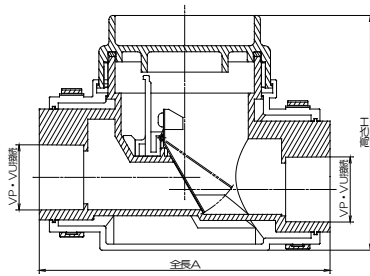

KWC

型番	対応配管	キャップ(mm)	高さH(mm)	全長A(mm)
NEW KWC25	VP25	φ 85	116	144
KWC30	VP30	φ 85	116	144
KWC40	VP/VU40	φ 85	116	140

使用上の注意

- ウォーターベストは定期的なメンテナンス(点検・清掃)を必要とします。
設置時には、周囲にメンテナンススペースを確保してから取り付けてください。
- 水没した状況での使用はできません。また液体の逆流防止はできません。
- 本品は完全に液体、気体を封じる物ではありません。
下流からの有毒な液体、気体の発生場所での使用はできません。
- ダンパー取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
- 本品に固体及び粘性の高い物質を流さないでください。
動作不良を起す原因になります。
- 空調用結露防止層付ドレン配管を直接接続しないでください。
- 空調用結露防止層付ドレン配管を接続する際、空調用結露防止層付ドレン配管とウォーターベストの口径をあわせて、管メーカー製の媒介継ぎ手をご使用ください。
- ご使用に際しては、取付要領書を参照願います。

メンテナンス方法

1

キャップ

キャップを回転させて取り外します。

キャップを取り外す際には、配管と接続部分に負荷がかからないように、本体を手で持って支えてください。

※KWC シリーズは先にカバーを取り外してください

2

リテーナー
(ダンパー+
バランスウエイト)




本体内部から、ダンパーをリテーナーごと引き出します。

ダンパーと、本体内部のダンパー接触部を清掃具を使い、流水下で清掃して下さい。

封水高さの求め方

静圧を持つ空調機に取付ける場合には、必ず封水高さを取ってください。

※封水高さとは、ドレンパンの底面から本製品の本体底面までの高さを指します。

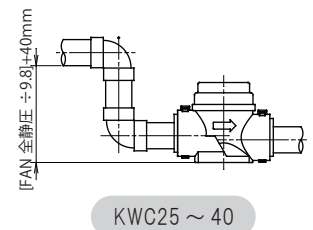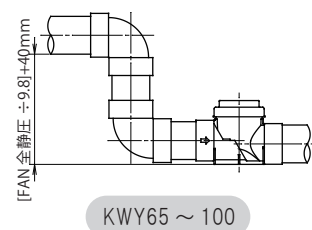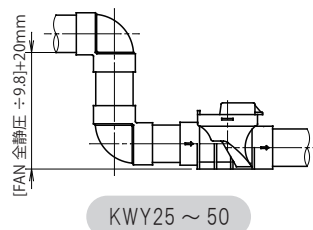

東栄工業オリジナルキャラクター
とらお



〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-26-6
TEL 03[3405]1081 FAX 03[3405]1082

販売代理店

※仕様は予告なく変更する事が有ります
2024年4月