



ウォーターベスト

塩ビ管 中間用 KWシリーズ取付要領

- 本品は縦排水管（塩ビ管）の中間に取り付ける商品です。
- 塩ビ管をウォーターベスト本体に差し込んで接続します。
- 接続する際、必ず塩ビ管用の接着剤を使用して下さい。
（ウォーターベストの受口に塩ビ管が突き当たるまで差し込み、
接着剤が硬化するまで保持して下さい。）
- 接着剤が本体内部に流れ込まないように注意して下さい。
- メンテナンス用に、上流配管の側近に掃除口を設けて頂く事を推奨します。
- 適時、上部掃除口より水を流し、ウォーターベスト本体内部とダンパに
付着している水垢、スラッジ等をワイヤーブラシ等で清掃して下さい。

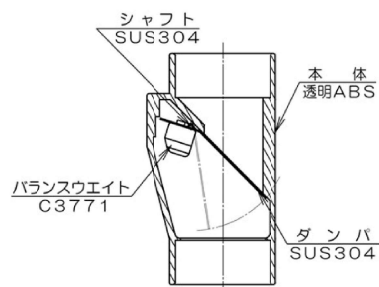


- ① KW25 (VP25用)
- ② KW30 (VP30用)
- ③ KW40 (VP・VU40用)
- ④ KW50 (VP・VU50用)

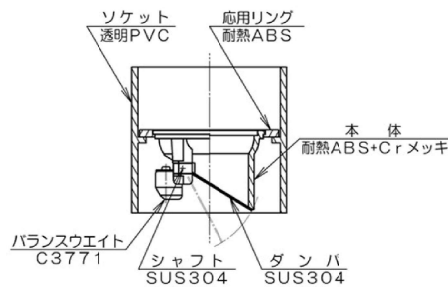

- ① KW65 (VP・VU65用)
- ② KW75 (VP・VU75用)
- ③ KW100 (VP・VU100用)

※KW65以上は不透明の塩ビ管を接続するとウォーターベストが見えなくなります。

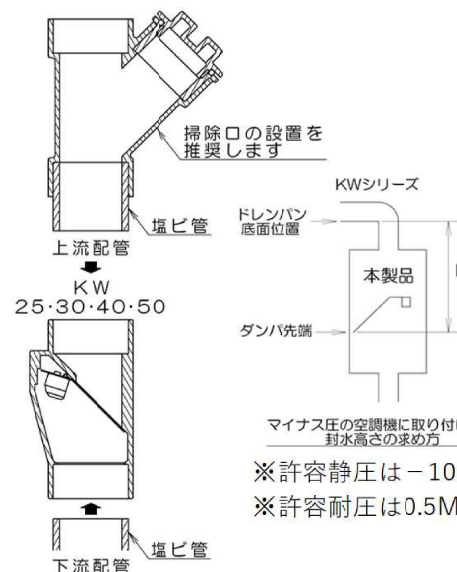

ウォーターベスト

警告・設計上の注意事項

- ⚠ 本品はメンテナンス（点検・清掃）を必要とします。周囲にメンテナンススペースを取って下さい。
- ⚠ 本品は樹脂製です。火のそば、衝撃を受ける場所、歪が掛かる場所での保存、使用はできません。
樹脂に有害な化学薬品が流入する環境下では使用できません。
- ⚠ 本品は完全に液体、気体を封じる物ではありません。
使用に際し下流から有害な液体・気体の発生場所での使用はできません。
- ⚠ 本品に繰り返し熱衝撃を与えないで下さい。配管部材との熱膨張差により破損する可能性があります。
- ⚠ 本品に固体及び粘性の高い物質を流さないで下さい。動作不良を起す原因になります。
- ⚠ 水没した状況での使用はできません。
- ⚠ 本品を改造しての使用はしないで下さい。
- ⚠ 本品に接着剤や塗料の付着及び周囲の物が干渉しない様に取り付けて下さい。
作動しない可能性があります。
- ⚠ 空調機ドレン排水に使用する場合は各空調機ごとに個々に取り付けて下さい。
- ⚠ 空調機等静圧を有する機器のドレン排水に使用する場合はウォーターベストの本体底面から
ドレンパン底面間に防水高さ（[FAN全静圧÷9.8]+20mm※以上）を取って下さい。
（KWY65～100及びKWCシリーズは※+40mm以上取って下さい。）
- ⚠ KW、KWA、KWY、KWS、KWA Sシリーズ（KW、KWA口径25～50）の
耐熱温度は70℃（KW65以上は60℃、KWA65以上は90℃）です。
- ⚠ 空調ドレン用結露防止層付硬質塩ビ管を直接接続すると、内部の発泡層に浸水し、
ウォーターベストの配管受口部に割れが生じる可能性があります。
- ⚠ 空調ドレン用結露防止層付硬質塩ビ管に接続する際、空調ドレン用結露防止層付硬質塩ビ管と
ウォーターベストの口径をあわせて、管メーカー製の媒介継手をご使用下さい。
- ⚠ 軟質塩化ビニールを接触させたり、軟質塩化ビニール管の下流に設置しないで下さい。
軟質塩化ビニール管に含まれる可塑剤の影響を受けて亀裂を生じることがあります。
- ⚠ 本品に付着物が発見された時には、速やかに清掃し付着物を除去して下さい。
- ⚠ 連続した排水に使用した場合、臭気・ガス等が逆流する事があります。
- ⚠ 接続方向が決まっておりますので、上流側・下流側を正しい向きに接続して下さい。
- ⚠ KWY、KWCシリーズ以外は垂直に取り付けて下さい。
傾けた状態、横向きに取り付ける事はできません。
- ⚠ KW、KWA、KWY、KWC、KWS、KWA S、KWP、KWA Pシリーズ（中間取り付け
タイプ）を取り付ける場合、上下配管のずれは±1mm以下で配管して下さい。
- ⚠ 高温の排水による火傷にご注意下さい。
- ⚠ ダンパ取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
- ⚠ 空調機等のドレン排水に使用する場合に雑排水、汚水等に直接排水すると臭気・ガスが
上がる事が有りますので間接排水を推奨します。
- ⚠ 中間取り付けタイプは取り付けに際し、前後に配管支持を設けて下さい。
- ⚠ 長時間使用しない場合はダンパの作動を点検確認して下さい。
- ⚠ 本品の清掃の際、ダンパの可動部及びシャフト可動部等を曲げないで下さい。

