



ウォーターベスト SGP 管専用MBシリーズ VP・VU管専用MPシリーズ 取付要領書

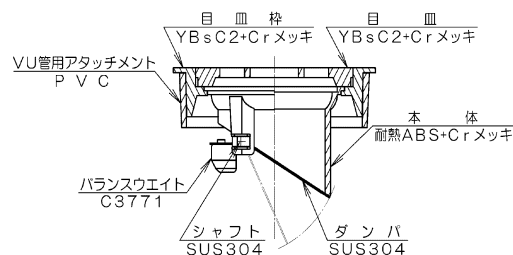



- ① MB 50 (50 A用)
- ② MB 80 (80 A用)
- ③ MB 100 (100 A用)
- ④ MB 150 (150 A用)

MBシリーズ

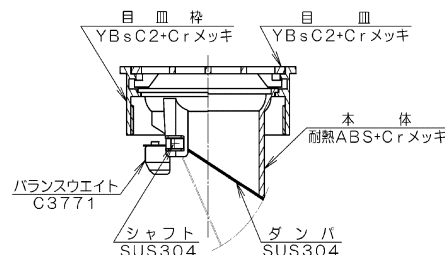

- ① MP 50 (VP・VU 50 兼用)
- ② MP 65 (VP・VU 65 兼用)
- ③ MP 75 (VP・VU 75 兼用)
- ④ MP 100 (VP・VU 100 兼用)
- ⑤ MP 150 (VP・VU 150 兼用)

MPシリーズ

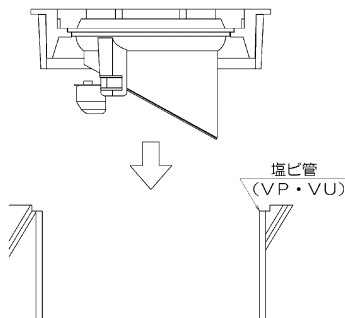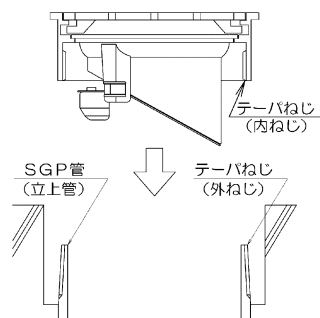

※MPシリーズに限り、VU管接続の場合は
付属のアタッチメントリングを使用して下
さい。
VP管接続の場合はアタッチメントリング
を外して使用して下さい。

メンテナンス方法

- 目皿を外して中のウォーターベストを取り出します。
- 本体内部とダンパに付着している水垢、スラッジ等を流水下または水中でワイヤーブラシ等を使用し清掃して下さい。

ウォーターベスト 警告・設計上の注意事項

- ⊘ 本品はメンテナンス（点検・清掃）を必要とします。周囲にメンテナンススペースを取って下さい。
- ⊘ 本品は樹脂製です。火のそば、衝撃を受ける場所、歪が掛かる場所での保存、使用はできません。樹脂に有害な化学薬品が流入する環境下では使用出来ません。
- ⊘ 本品は完全に液体、気体を封じる物ではありません。使用に際し下流から有害な液体、気体の発生場所での使用は出来ません。
- ⊘ 本品に繰り返し熱衝撃を与えないで下さい。配管部材との熱膨張差により破損する可能性があります。
- ⊘ 本品に固体及び粘性の高い物質を流さないで下さい。動作不良を起す原因になります。
- ⊘ 水没した状況での使用は出来ません。
- ⊘ 本品を改造しての使用はしないで下さい。
- ⊘ 本品に接着剤、塗料の付着及び周囲の物が干渉しない様に取り付けて下さい。作動しない可能性があります。
- ⊘ 空調機ドレン排水に使用する場合は各空調機ごとに個々に取り付けて下さい。
- ⊘ ガス管に取り付ける場合、手締めで取り付けて下さい。工具で取り付けると本が割れる可能性があります。
- ⚠ 本品に付着物が発見された時には、速やかに清掃し付着物を除去して下さい。
- ⚠ 連続した排水に使用した場合、臭気・ガス等が逆流する事があります。
- ⚠ 接続方向が決まっておりますので、上流側・下流側を正しい向きに接続して下さい。
- ⚠ 取り付けに際し、K W Yシリーズ以外は垂直に取り付けて下さい。傾けた状態、横向きに取り付ける事は出来ません。
- ⚠ ダンパ取り扱い時に手指を怪我する恐れがありますので十分ご注意ください。
- ⚠ 長時間使用しない場合はダンパの作動を点検確認して下さい。
- ⚠ 本品の清掃の際、ダンパの可動部及びシャフト可動部等を曲げないで下さい。
- ⚠ ガス管接続時にシールテープを使用して下さい。

